



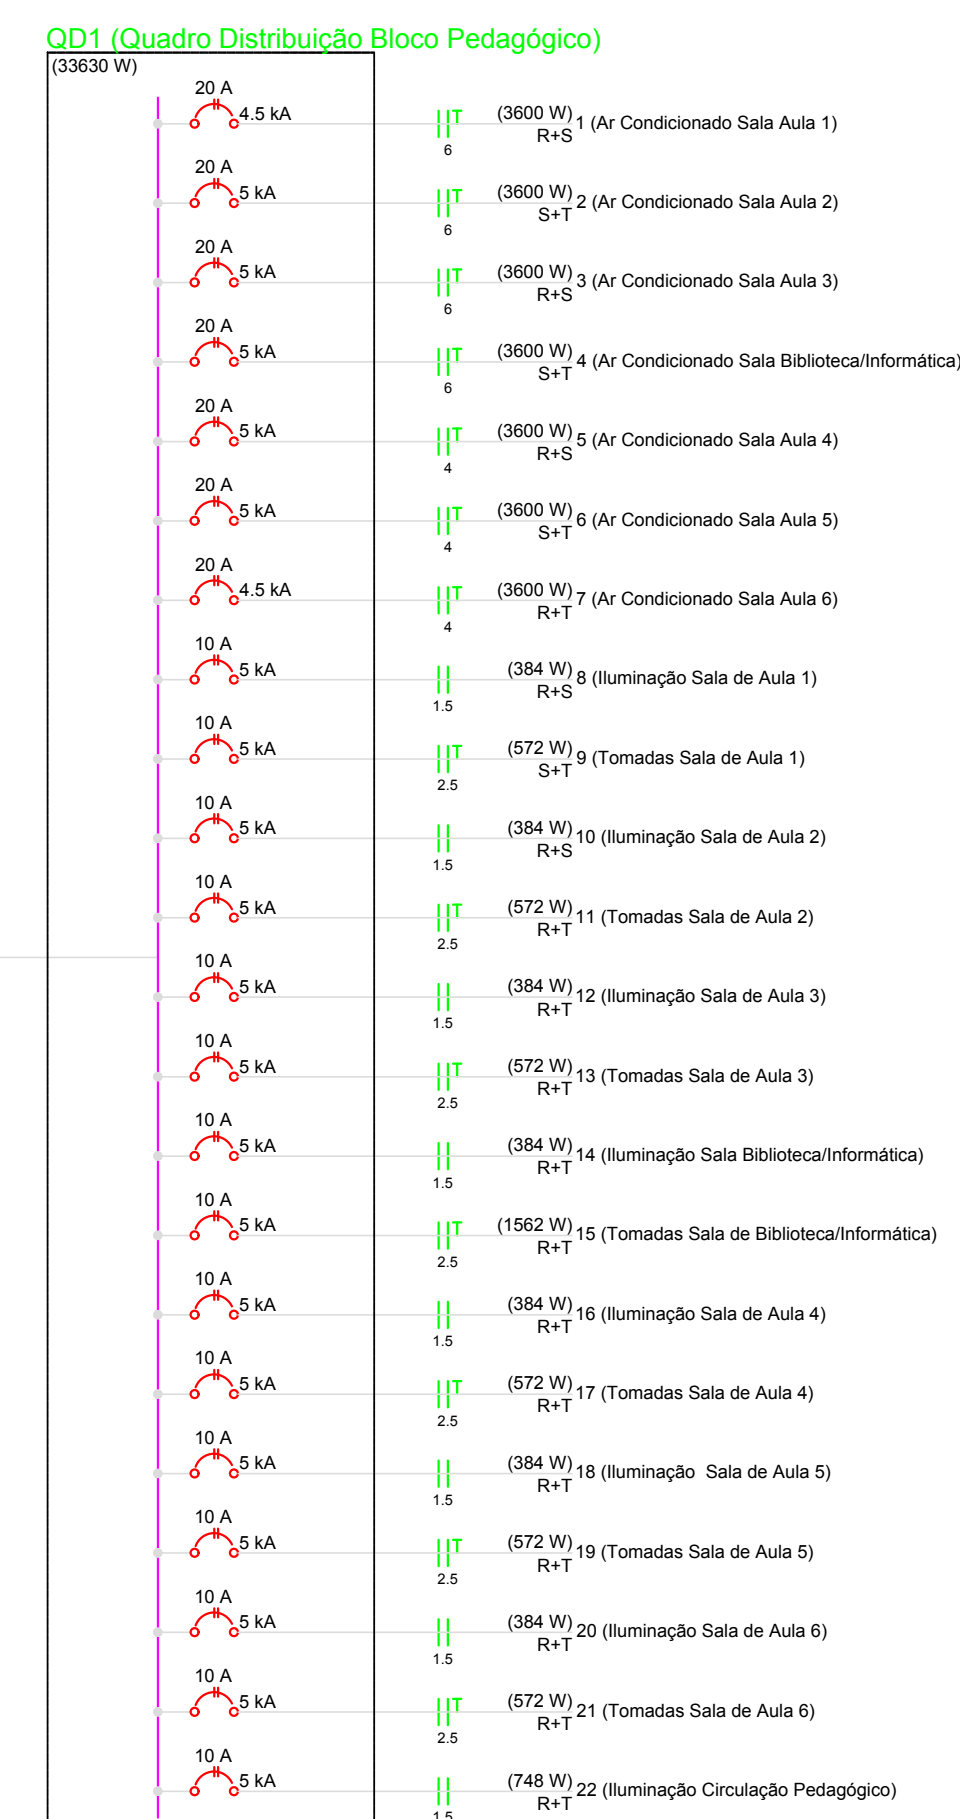

Código	Descrição	Quadro de Cargas (OD1)													
		Equipe	Módulo de ens.	V	U	U	U	U	U	U	U	U	U		
					12	12	12	12	12	12	12	12	12		
1	Ar Condicionado Sala Aula 1	F+P+T	B1	220 V	1	4000	3000	RVS	1900	1800	0	6	540	20,0	0
2	Ar Condicionado Sala Aula 2	F+P+T	B1	220 V	1	4000	3000	RVS	1900	1800	0	6	540	20,0	0
3	Ar Condicionado Sala Biblioteca/informática	F+P+T	B1	220 V	1	4000	3000	RVS	1900	1800	0	6	540	20,0	0
4	Ar Condicionado Sala Aula 3	F+P+T	B1	220 V	1	4000	3000	RVS	1900	1800	0	6	540	20,0	0
5	Ar Condicionado Sala Aula 4	F+P+T	B1	220 V	1	4000	3000	RVS	1900	1800	0	6	540	20,0	0
6	Ar Condicionado Sala Aula 5	F+P+T	B1	220 V	1	4000	3000	RVS	1900	1800	0	6	540	20,0	0
7	Ar Condicionado Sala Aula 6	F+P+T	B1	220 V	1	4000	3000	RVS	1900	1800	0	6	540	20,0	0
8	Iluminação Sala de Aula 1	F+P	B1	220 V	12	676	364	R-12	182	182	0	15	210	10,0	0
					4	136	128	R-14	64	64	15	210	10,0	0	
					4	136	128	R-14	64	64	15	210	10,0	0	
9	Iluminação Sala de Aula 2	F+P+T	B1	220 V	1	676	364	R-12	182	182	0	15	210	10,0	0
					2	338	182	R-14	91	91	286	105	31,0	10,0	0
					4	136	128	R-14	64	64	15	210	10,0	0	
10	Iluminação Sala de Aula 3	F+P	B1	220 V	12	676	364	R-12	182	182	0	15	210	10,0	0
					4	136	128	R-14	64	64	15	210	10,0	0	
					4	136	128	R-14	64	64	15	210	10,0	0	
11	Iluminação Sala de Aula 4	F+P+T	B1	220 V	1	676	364	R-12	182	182	0	15	210	10,0	0
					2	338	182	R-14	91	91	286	105	31,0	10,0	0
12	Iluminação Sala de Aula 5	F+P	B1	220 V	12	676	364	R-12	182	182	0	15	210	10,0	0
					4	136	128	R-14	64	64	15	210	10,0	0	
					4	136	128	R-14	64	64	15	210	10,0	0	
					4	136	128	R-14	64	64	15	210	10,0	0	
13	Iluminação Sala de Aula 6	F+P+T	B1	220 V	1	676	364	R-12	182	182	0	15	210	10,0	0
					2	338	182	R-14	91	91	286	105	31,0	10,0	0
14	Iluminação Sala Biblioteca/informática	F+P	B1	220 V	12	676	364	R-12	182	182	0	15	210	10,0	0
					4	136	128	R-14	64	64	15	210	10,0	0	
					4	136	128	R-14	64	64	15	210	10,0	0	
15	Iluminação Sala de Biblioteca/informática	F+P+T	B1	220 V	1	676	364	R-12	182	182	0	15	210	10,0	0
					2	338	182	R-14	91	91	286	105	31,0	10,0	0
16	Iluminação Sala de Aula 4	F+P	B1	220 V	12	676	364	R-12	182	182	0	15	210	10,0	0
					4	136	128	R-14	64	64	15	210	10,0	0	
					4	136	128	R-14	64	64	15	210	10,0	0	
17	Iluminação Sala de Aula 5	F+P+T	B1	220 V	1	676	364	R-12	182	182	0	15	210	10,0	0
					2	338	182	R-14	91	91	286	105	31,0	10,0	0
18	Iluminação Sala de Aula 6	F+P	B1	220 V	12	676	364	R-12	182	182	0	15	210	10,0	0
					4	136	128	R-14	64	64	15	210	10,0	0	
					4	136	128	R-14	64	64	15	210	10,0	0	
19	Iluminação Sala de Aula 4	F+P+T	B1	220 V	1	676	364	R-12	182	182	0	15	210	10,0	0
					2	338	182	R-14	91	91	286	105	31,0	10,0	0
20	Iluminação Sala de Aula 5	F+P	B1	220 V	12	676	364	R-12	182	182	0	15	210	10,0	0
					4	136	128	R-14	64	64	15	210	10,0	0	
					4	136	128	R-14	64	64	15	210	10,0	0	
					4	136	128	R-14	64	64	15	210	10,0	0	
21	Iluminação Sala de Aula 6	F+P+T	B1	220 V	1	676	364	R-12	182	182	0	15	210	10,0	0
					2	338	182	R-14	91	91	286	105	31,0	10,0	0
22	Iluminação Circuito de Previsão	F+P	B1	220 V	12	676	364	R-12	182	182	0	15	210	10,0	0
					4	136	128	R-14	64	64	15	210	10,0	0	
					4	136	128	R-14	64	64	15	210	10,0	0	
					4	136	128	R-14	64	64	15	210	10,0	0	
TOTAL					7	3014	2214	R-12	546	546	1442	1050	155	250,0	0

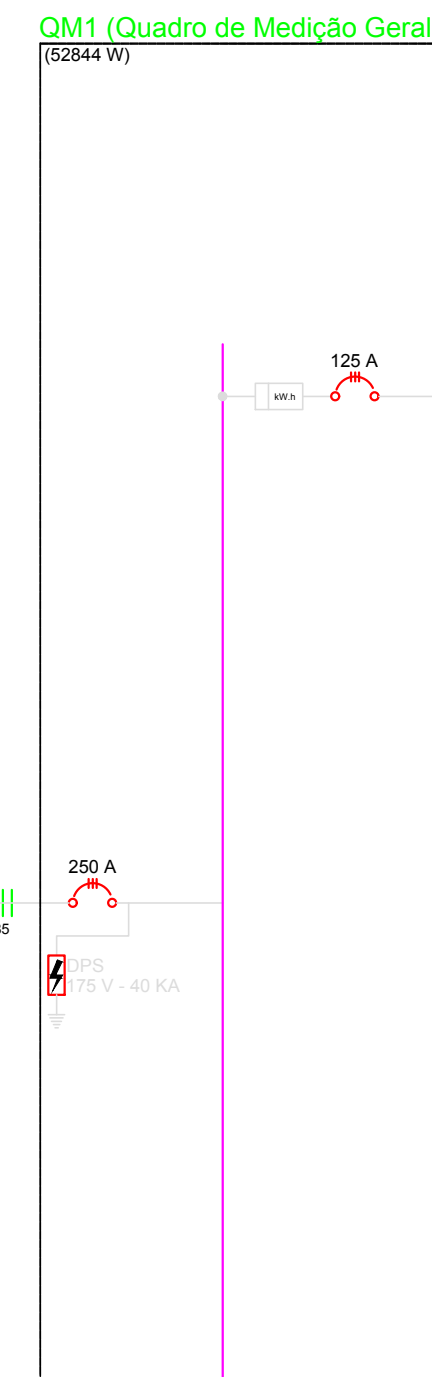

2 DIAGRAMA MULTIFILAR SEM ESCALA